



les manœuvres types ETB-1 à ETB-6



Préambule

ETB-1 : Établissement de la lance en eau du dévidoir tournant (LDT)

ETB-2 : Établissement d'une division d'alimentation ou d'une division d'attaque

ETB-3 : Établissement d'une ligne d'attaque sur une prise d'eau

ETB-4 : Alimentation d'un dispositif hydraulique

ETB-5 : Établissements particuliers (queue de paon, canon, ...)

ETB-6 : Prolongation d'établissement ou remplacement de tuyau

Ces manœuvres sont réalisables avec des tuyaux sur dévidoir, en couronne ou en écheveaux..

ETB-1 : Établissement de la lance en eau du dévidoir tournant (LDT)


► Matériels de base

| Chef d'équipe | Équipier |
|-------------------------------------|-----------------|
| ARI (Appareil Respiratoire Isolant) | ARI |
| Lampe | Lampe |
| Radio | Commande |
| Lance | |
| Tuyau LDT | |

► Mise en œuvre de la LDT

| Chef d'équipe | Équipier |
|---|---|
| Prend la LDT et établi 2 à 3 boucles qu'il met sur son épaule | |
| Suit le chef d'agrès en direction du point d'attaque | Aide son CE en tirant le tuyau / Une fois le 1 ^{er} raccord à son niveau il le prend et part en direction de son CE afin d'établir une réserve |
| S'arrête au point d'attaque | Va jusqu'au point d'attaque et donne l'ordre au conducteur « Halte » lorsqu'il pose le raccord au pied du CE |
| | Double le porte lance |

► Schéma du principe d'établissement d'une LDT

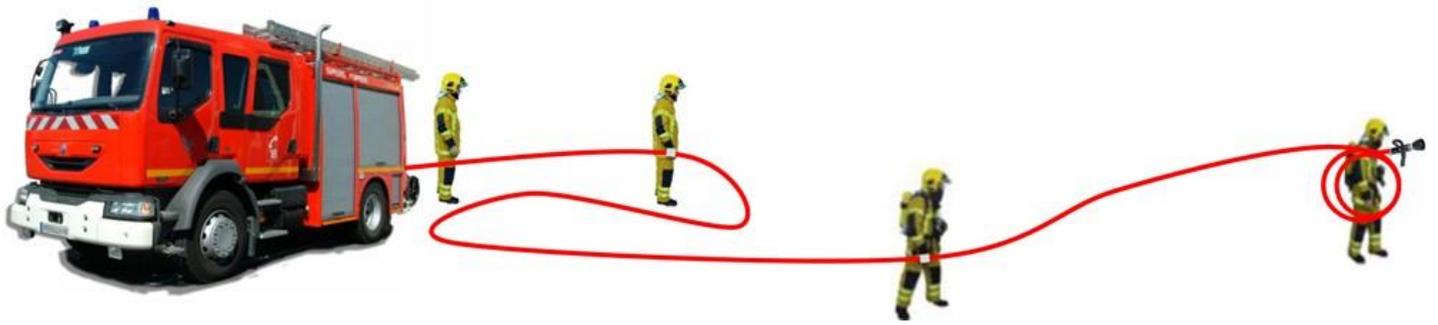

ETB-2 : Établissement d'une division d'alimentation ou d'une division d'attaque

► Matériels de base (avec l'emploi du dévidoir)

| Chef d'équipe | Équipier |
|-----------------|-----------------|
| ARI (sur ordre) | ARI (sur ordre) |
| Lampe | Lampe |
| Radio | |
| Dévidoir | |

► Mise en œuvre de la division d'alimentation avec l'emploi du dévidoir

| Chef d'équipe | Équipier |
|---|---|
| Suivent le chef d'agrès (CA) jusqu'à l'emplacement de la prise d'eau | |
| Décroche la division, pose la division à son emplacement et ordonne à son équipier « Halte, basculez, en avant ! » | Se tient prêt à arrêter le dévidoir avec son pied sur la flasque. |
| | Suite à l'ordre de son CE arrête le déroulement du tuyau du dévidoir, bascule la flèche et part en direction du point d'eau |
| Lorsque le premier raccord tombe par terre, rejoint son équipier. Lui ordonne « Halte » lorsqu'il arrive au point d'eau | S'arrête au point d'eau |
| Donne le ½ raccord au conducteur et lui donne l'ordre * | Reconditionne le dévidoir |
| Remontent l'établissement en vérifiant si les règles et précautions d'emploi des tuyaux sont respectées | |
| Se mettent à disposition du CA : « Division mixte alimentée, BAL à disposition » (indication donnée par le CE) | |
| *Éléments des ordres à donner : | |
| - Refoulement | |
| - Nombre de tuyaux établis | |
| - Débit de la lance (si on le connaît) | |
| Exemple : « Refoulement pour 2 tuyaux de 70 40m et 3 tuyaux de 45 20m avec une lance 250l/min » | |

► Schéma du principe d'établissement d'une division d'alimentation



ETB-3 : Établissement d'une ligne d'attaque sur une prise d'eau

► Matériels de base (avec l'emploi de tuyaux roulés en couronne)

| Chef d'équipe | Équipier |
|----------------------|-----------------|
| ARI | ARI |
| Lampe | Lampe |
| Radio | Commande |
| 1 lance | 2 tuyaux de 45 |
| 1 tuyaux de 45 | |

► Mise en œuvre de la ligne d'attaque sur une division avec l'emploi de tuyaux roulés en couronne

| Chef d'équipe | Équipier |
|--|--|
| Déroule son tuyau et raccorde sa lance | Déroule 1 ou 2 tuyaux (sur ordre) et procède aux raccordements |
| Réalise la réserve de son tuyau | Prend son tuyau et son ½ raccord et part en direction de la division |
| Se met en position d'attente au niveau de la lance | Pose le tuyau à la division et raccorde le ½ raccord |
| | Réalise les réserves de l'établissement (si besoin) |
| Ordonne « Ouvrez ! » | Ouvre l'eau |
| | Remonte l'établissement |
| | Double le CE (porte lance) |

➤ Schéma du principe d'établissement d'une ligne d'attaque sur un engin



ETB-4 : Alimentation d'un dispositif hydraulique

► Matériels de base (avec l'emploi du dévidoir)

| Chef d'équipe | Équipier |
|---|-----------------|
| Dévidoir | |
| Clé fédérale + bouchons obturateurs (si PI) | |
| Clé de barrage + retenue (si BI) | |
| Radio | |
| Lampe | Lampe |

► Mise en œuvre de l'alimentation avec l'emploi du dévidoir

Si aucun ordre est donné, 2 lignes d'alimentation doivent être établies.

| Chef d'équipe | Équipier |
|--|---------------------------|
| Décroche la division, donne le ½ raccord au conducteur et lui ordonne « Alimentation » | |
| Partent en direction de l'hydrant | |
| Purge l'hydrant | Reconditionne le dévidoir |
| Raccorde la ligne d'alimentation à l'hydrant | |
| Établissent la 2 ^e ligne d'alimentation | |
| Raccorde et ouvre | Reconditionne le dévidoir |
| Remontent les lignes d'alimentation et se mettent à disposition | |



ETB-5 : Établissements particuliers (queue de paon, canon, ...)

ETB-6 : Prolongation d'établissement ou remplacement de tuyau